



## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl

tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

### K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dychowie, zaopatrującego w wodę miejscowości Dychów, Brzezinka, Pradocinek i Chromów (Gm. Bobrowice).**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 29 listopada 2021 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 23 listopada 2021 r. z wodociągu publicznego w Dychowie stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w zakresie badanych wskaźników spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.). Jednocześnie w dalszym ciągu jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Może powodować również rdzawe lub brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania itp. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

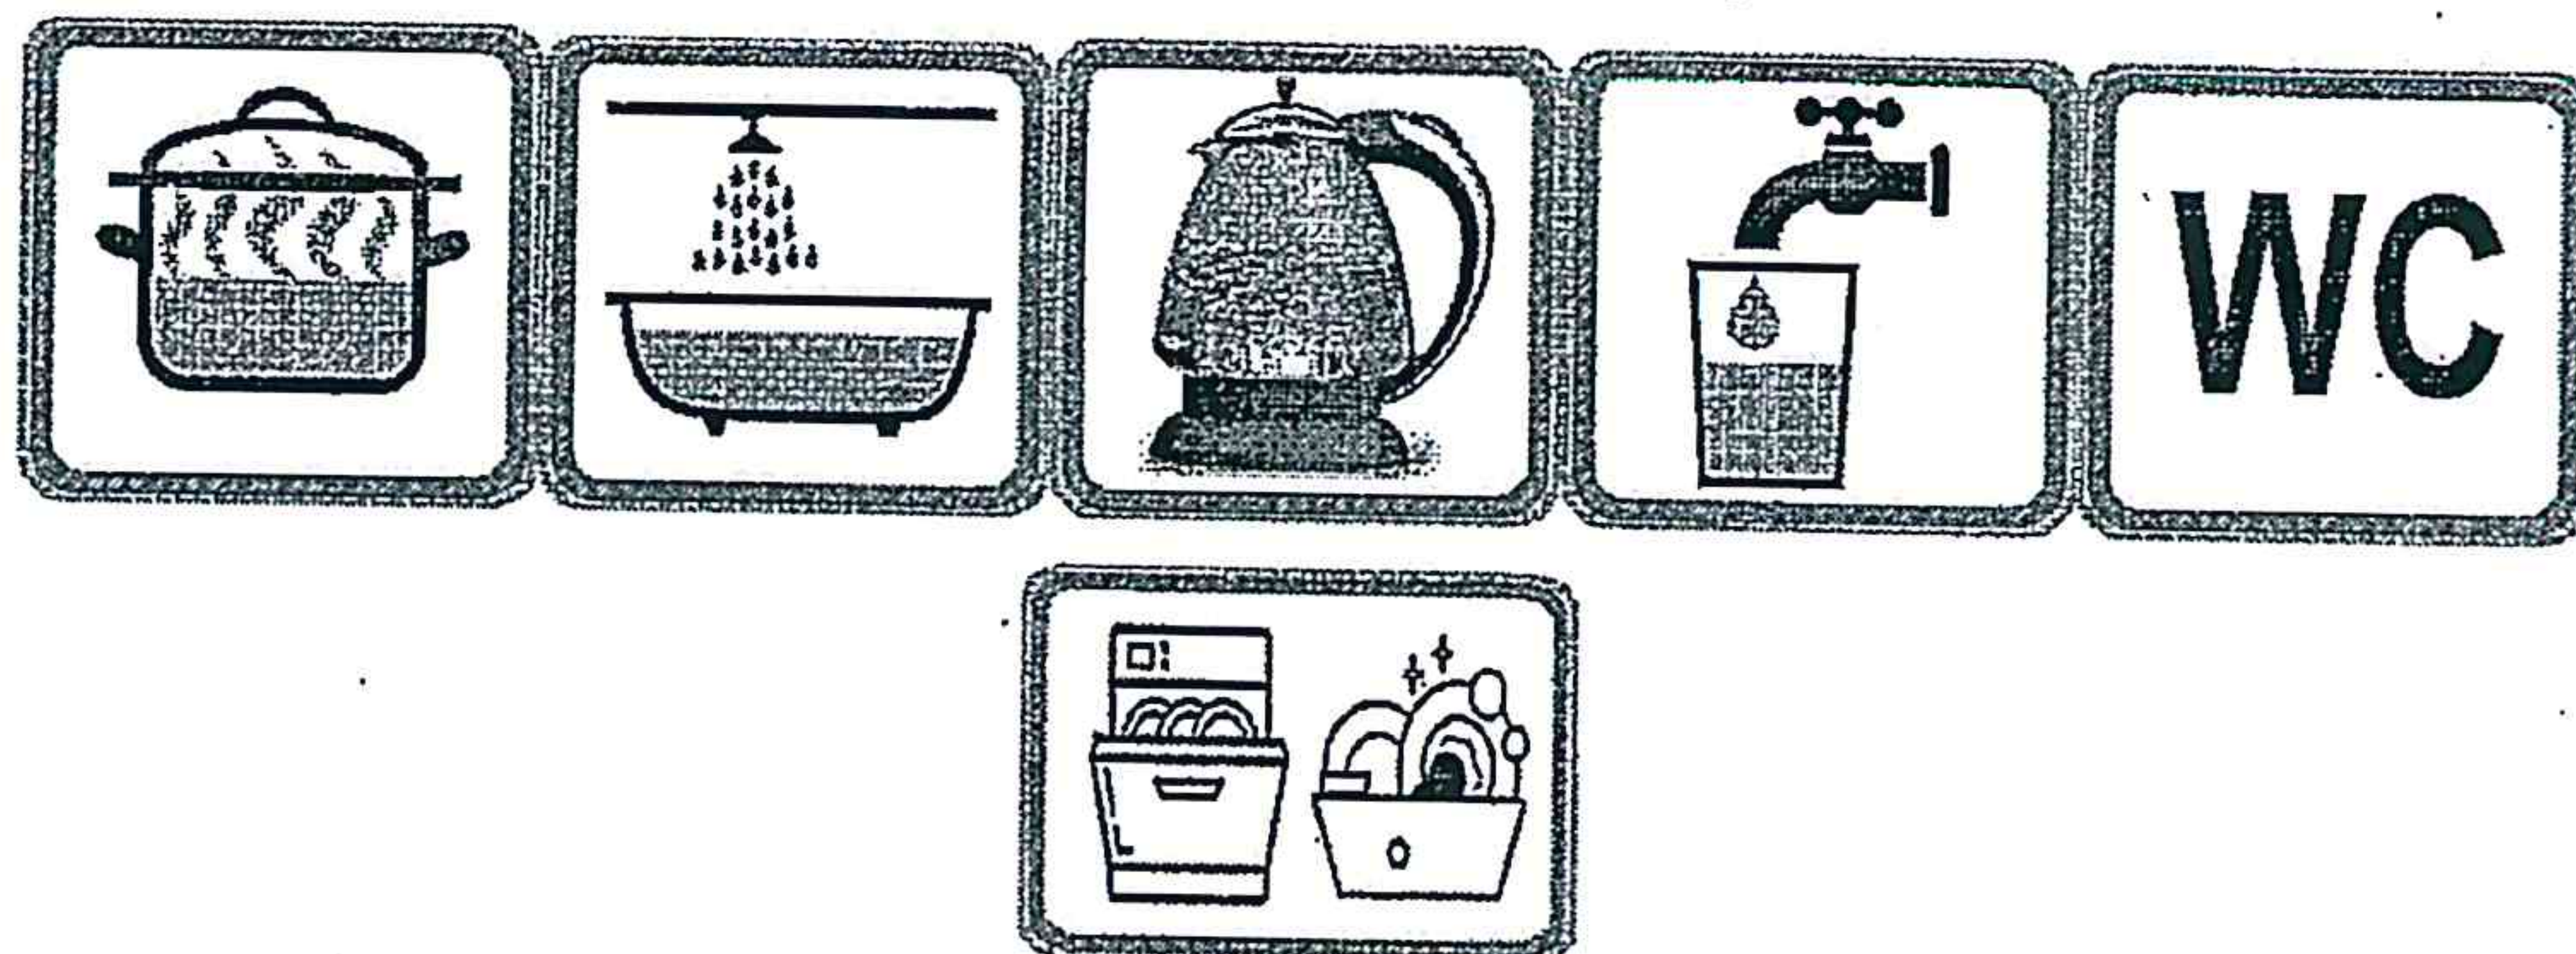

**Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**

**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.**

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
*K. Piętkiewicz*  
mgr Krystyna Piętkiewicz